


Checklista för läkare


Behandling med Deferasirox Accord filmdragerade tabletter

För fullständig information, se produktresuméen som finns publicerad på www.fass.se

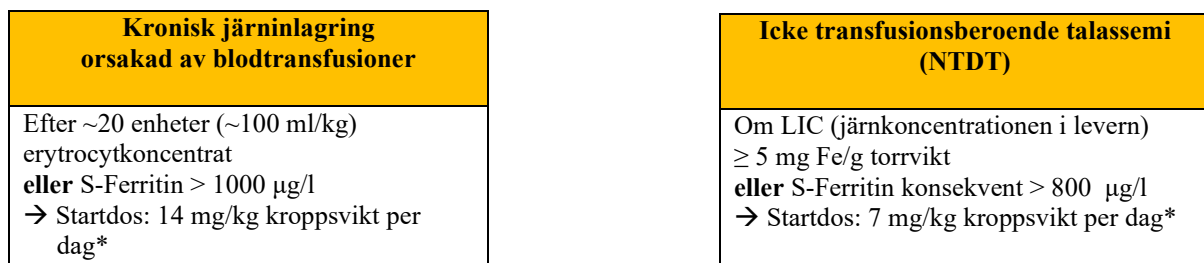

Starta behandlingen

Provtagning och kontroller	Före behandlingsstart	- Första månaden efter behandlingsstart - Efter dosändring	Varje månad	Var tredje månad	Varje år
S-Ferritin	✓		✓		
LIC (endast för patienter med NTDT)	✓			✓ på barn med S-Ferritin ≤ 800 µg/l	
S-Kreatinin	x 2	Varje vecka	✓		
Kreatininclearance och/eller plasma-cystatin C	✓	Varje vecka	✓		
Proteinuri	✓		✓		
Leverfunktion (serumtransaminaser, bilirubin, alkaliskt fosfatas)	✓	Varannan vecka	✓		
Vikt och längd	✓				✓ På barn och ungdomar
Hörsel- och syntest (med fundoskopi)	✓				✓
Könsmognad (barn)	✓				✓
Genomgång av all samtidig medicinering för att undvika interaktioner	Regelbundet samt vid ändringar i behandling och/eller dosering				

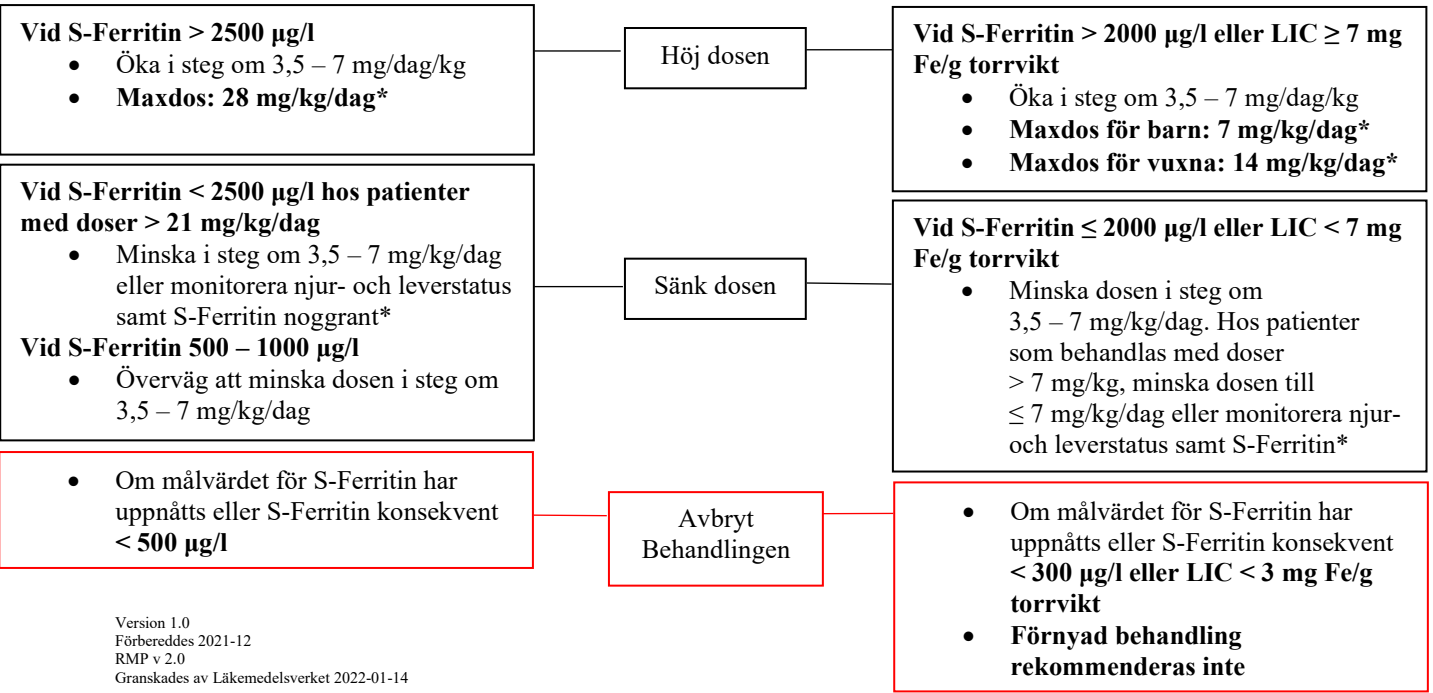

**Var uppmärksam på att förändringar i behandlingen
även ska övervägas vid följande situationer**

Avbryt behandlingen

- Vid S-Kreatinin > 33 % över genomsnittet före behandling och/eller Kreatininclearance under nedre normalgränsen (< 90 ml/min) trots sänkt dos
- Vid ihållande och progressiv ökning av leverenzymmer (serumtransaminaser)

Överväg att avbryta behandlingen

- Vid utveckling av oförklarlig cytopeni

Sänk dosen eller överväg att avbryta behandlingen

- Vid ihållande proteinuri
- Vid onormala nivåer av njurtubulimarkörer och/eller på klinisk indikation
- Vid syn- och/eller hörselstörningar

Annat^a

* Se www.fass.se för ytterligare exempel på beräkning eller justering av dos.

^a Se www.fass.se för information om dosjustering/behandlingsavbrott vid onormal njur- och leverfunktion, metabolisk acidosis, allvarliga hudreaktioner eller överkänslighetsreaktioner.